
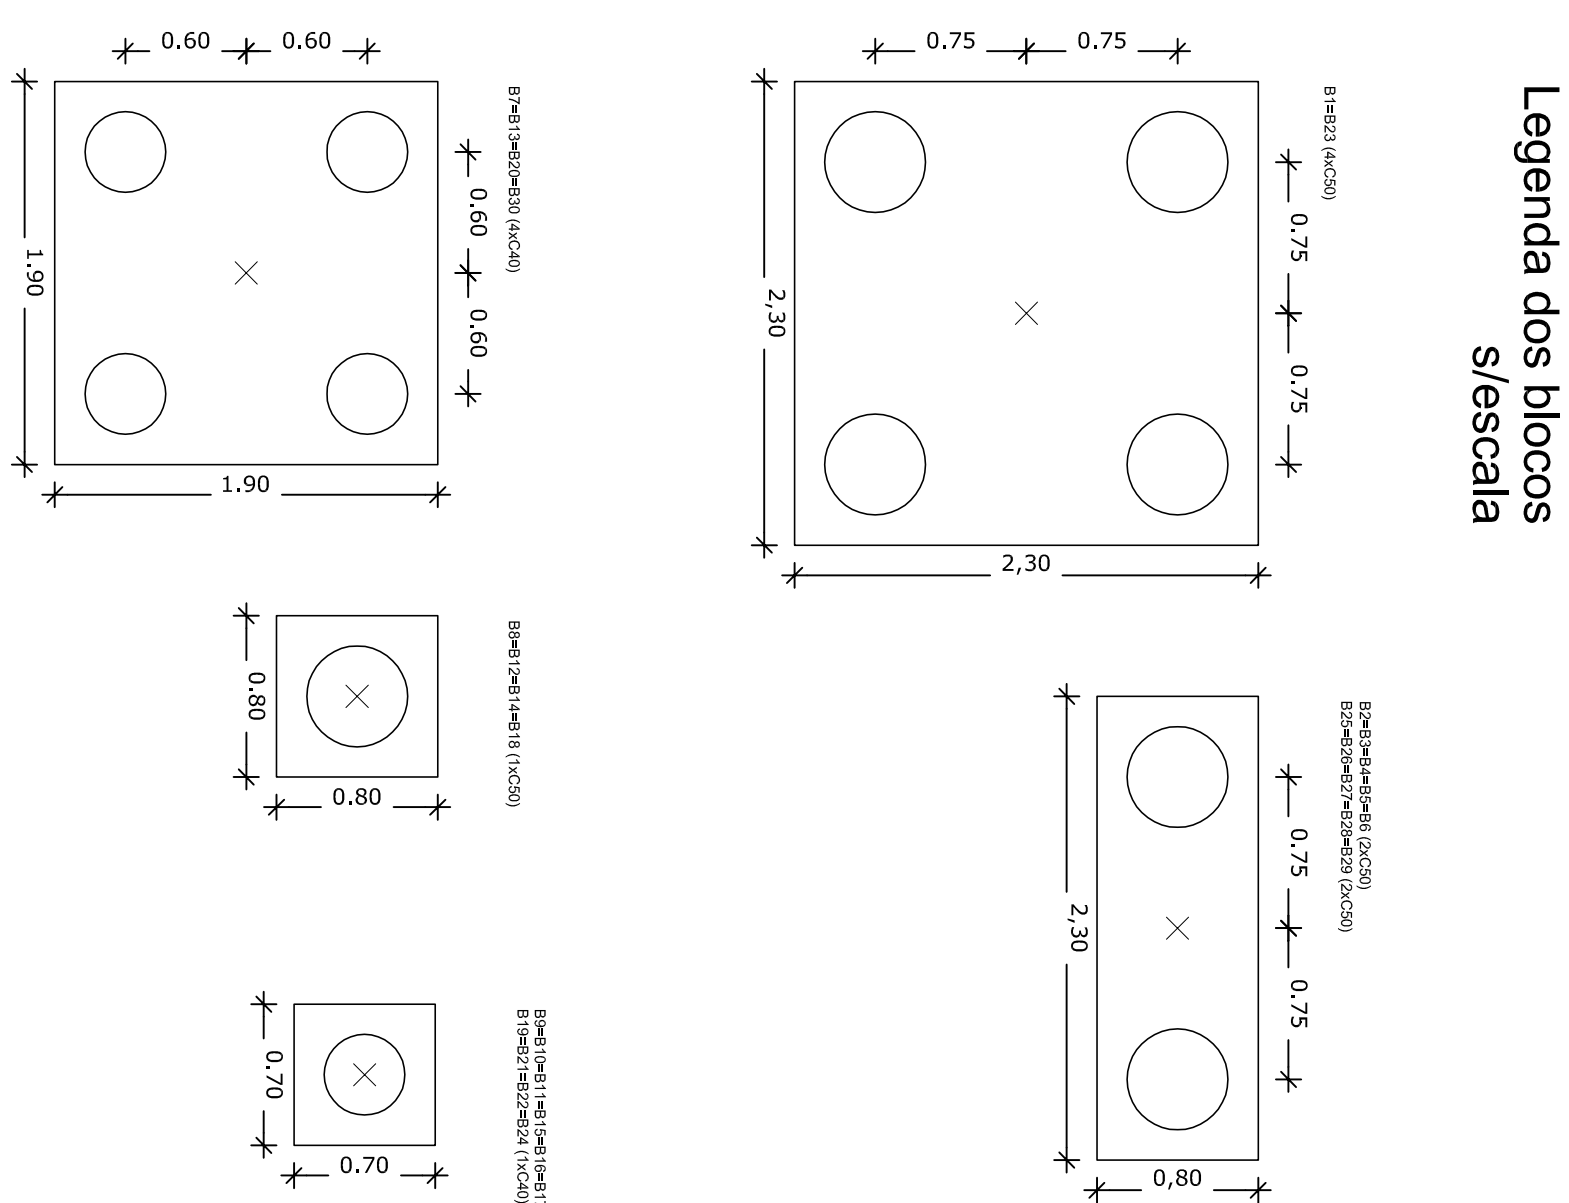


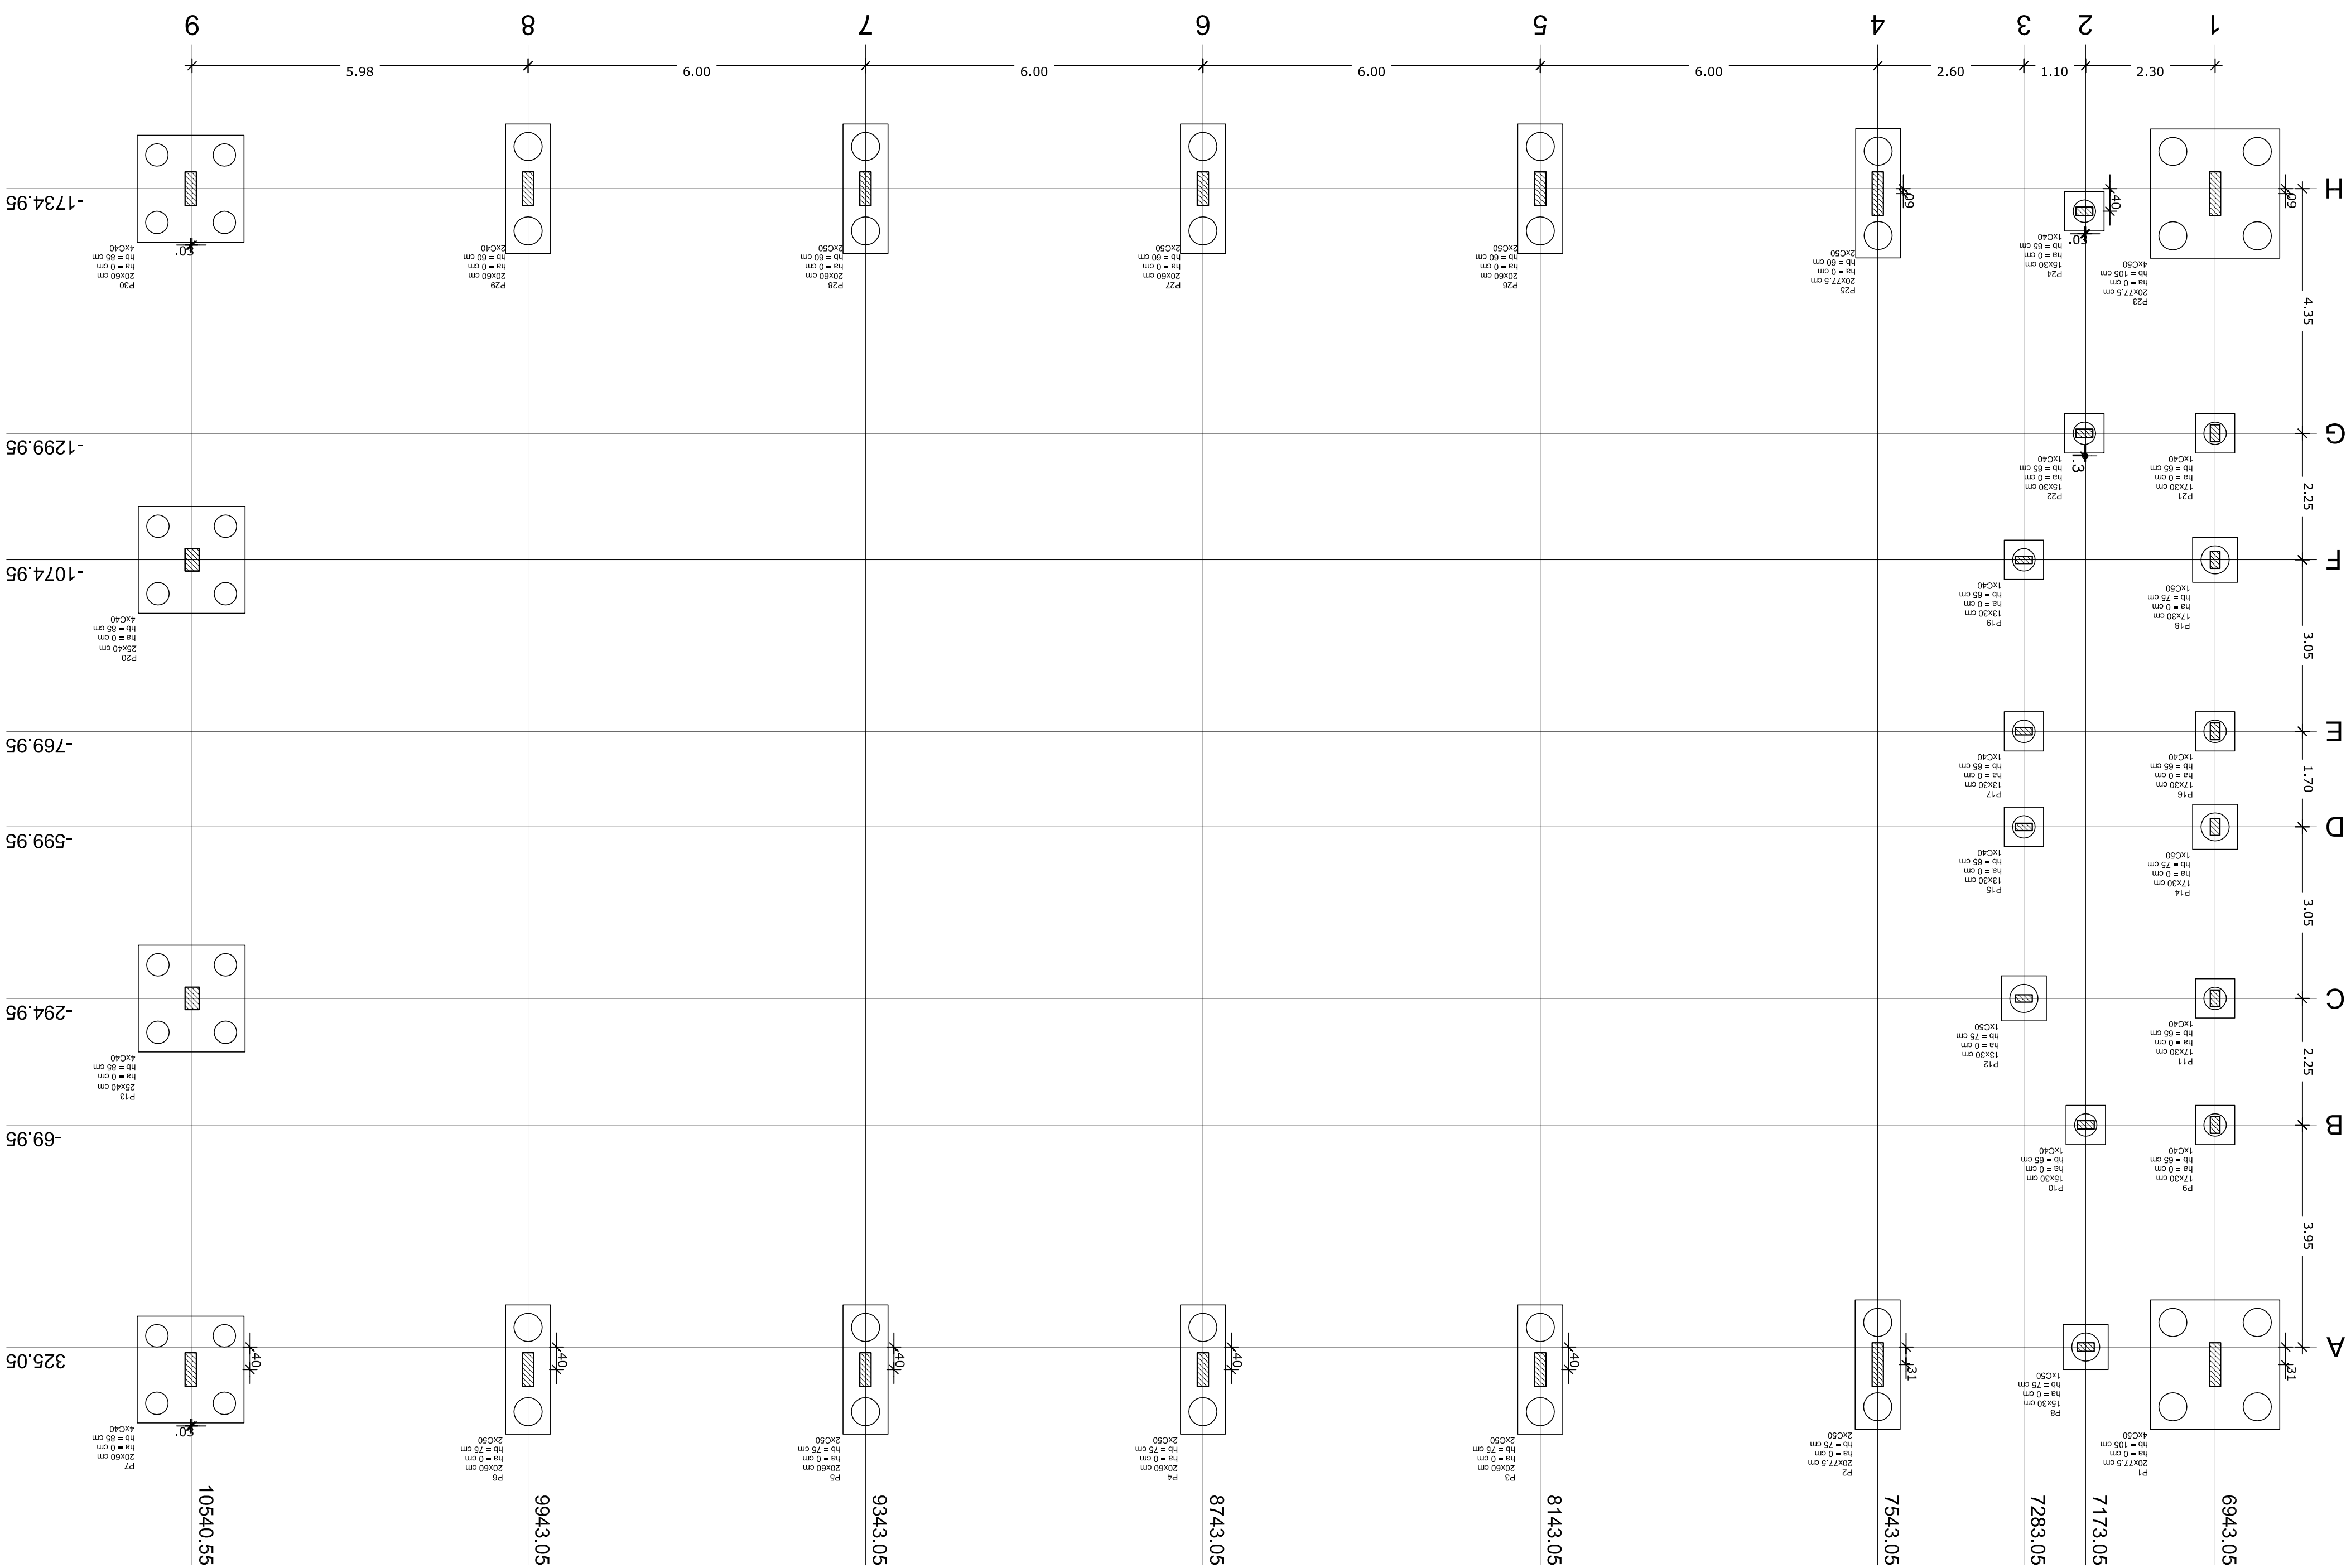


OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1-O MDE DISPOZIBILIZA as informações do próprio arquivo de cálculo de flúor sobre estações. A taxa da resistência ao solo utilizada no cálculo é a Z₉₀Z₉₀, considerando o solo homogêneo. As resistências do solo do terreno onde está localizada a obra são utilizadas para a obtenção das resistências do solo do terreno onde se encontra a respectiva AMT, diversa ser indicada. Para o método dos triângulos, disponibiliza-se, por categoria, perfis de deformação e, também, os dados de deslocamento.

2-As estações projetadas não dispõem na calculadora do Método Mohr-Coulomb para estáticas, o reconhecimento que seja realizado a sondagem do terreno pelo método SPT para determinação da resistência do solo e análise do perfil geotécnico.

3-Estas informações das estações foi compilada utilizando-se o Método Mohr-Coulomb para estáticas.

Nome	Sexo	X	Flut.	Capas Max.	Capas Min.	Labio B	Labio I	Fundamento	1 ^o / 2 ^o	3 ^o / 4 ^o	Estima	Banco
P1	20x7,5	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P2	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P3	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P4	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P5	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P6	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P7	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P8	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P9	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P10	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P11	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P12	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P13	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P14	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P15	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P16	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P17	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P18	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P19	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P20	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P21	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P22	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P23	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P24	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P25	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P26	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P27	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P28	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P29	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40
P30	20x6	694,05	536,30	14200	9600	220	230	0	0	105	4	C50 -40

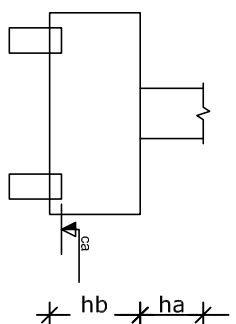

Planta de locação
escala 1:75

PROJETO PADRÃO - FNDE					
PROPRIETÁRIO: _____					
ENDEREÇO: _____					
MUNICÍPIO – UF: _____					
PROPRIETÁRIO _____					
RESP. TÉCNICO _____		CREIA _____			
AUTOR DO PROJETO _____		CAU _____			
DLFO _____		CREIA _____			
OBSERVAÇÕES:		RA _____			

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

PROJETO ESTRUTURAL

LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES EM BLOCOS E ESTACAS

SCO

CONCRETO

CCEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

FORMATO A1 (840x594)

REVISÃO

R-00

R-00

ESCALA

1/75

DATA EMISSÃO

NOVEMBRO/2014

PROJEÇÃO

02/13